


PLANTA BAIXA 2º PAVTO
Esc.: 1/75

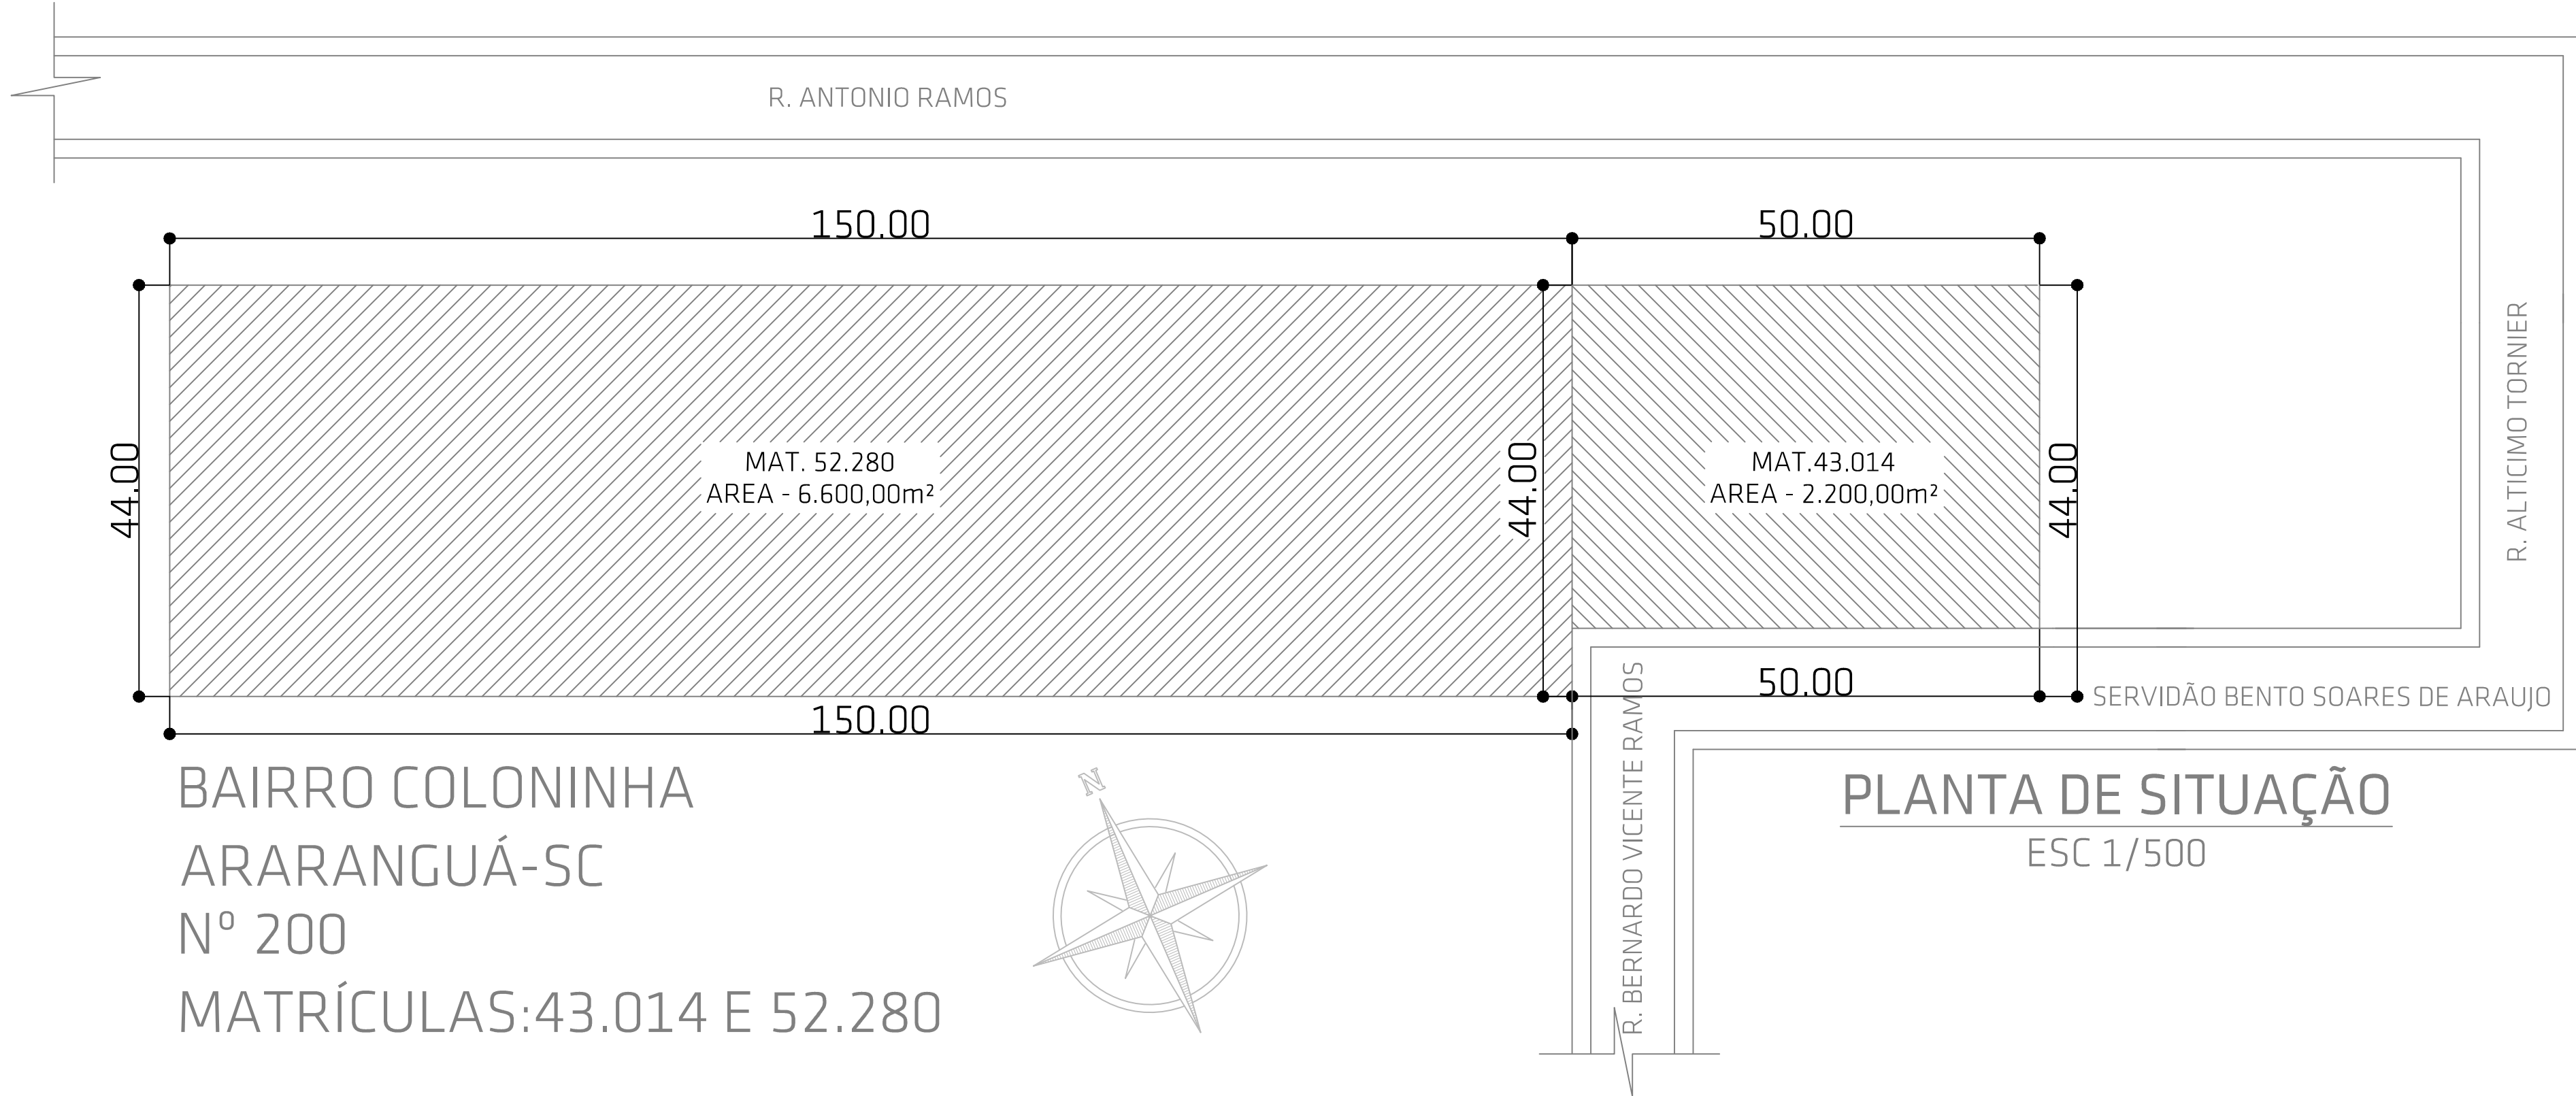

LEGENDA - SIMBOLOGIA	
	Terminal de Saida de Cab. com Válvula de Fecho Rápido Ø1/2"
	Tubulação de CLP de Cobre sem Costura Ø1/2"
	Duto de Ventilação Permanente (Anexo 1-4)
	Tubulação que Sobee/Desce - Sistemas de CLP
	Tubulação que Sobee/Desce - Sistemas de Hidrante
	Abriço para Hidrante de Parede com mangueira de 2x55m e diâmetro de 40mm, com dimensões mínimas 45x75x17cm, com inscrição na parte "Incêndio" na cor Vermelha (Anexo 1-5)
	Abriço para Hidrante de Reseque, com dimensões mínimas 45x75x17cm, com inscrição na parte "Incêndio" na cor Vermelha (Anexo 1-7)
	Tubulação de Ferro galvanizado com diâmetro indicado no projeto, quando aparente deve estar pintado na cor Vermelha
	Registro de Gaveta Metálico, dimensão indicada no projeto
	Válvula de Retenção Horizontal Metálico, dimensão indicada no projeto
	Extintor de Água (10L) - Classe A, Tipo 2A, em parede com sinalização de Parede (Anexo 07)
	Luminária de Sinalização de Abandono de Local com Setas de Indicação de Saída (Banco Autônomo) - Dimensão 25x16cm - SAL 01 (Anexo 03)

CÁLCULO CARGA DE INCÊNDIO - ANEXO B				
Ocupação	Divisão	Descrição	Destinação	Carga de Incêndio Específica (Mj/m²)
Educacional e cultura física	E-1	Escola em geral	todas	300 (baixa)

CÁLCULO CARGA DE INCÊNDIO - ANEXO B				
Ocupação	Divisão	Descrição	Destinação	Carga de Incêndio Específica (Mj/m²)
Educacional e cultura física	E-3	Espaço para cultura física	todas	300 (baixa)

Carimbos:

Finalidade: Projeto de Preventivo contra Incêndio.

Endereço: Serviço Bento Soares de Araújo - 200, Mat. 43.014 e 52.280, Bairro Colônia, Araranguá - SC.

Responsável Técnico: Proprietário(a):

Engº Eletricista [Eng] de Segurança do Trabalho CREA-SC 133604-B

Área do Terreno: 8800,00m² Área da Construção: 3230,54m² Conteúdo: Planta Baixa 2º Pavto

Edificação Existente c/ Ocupação Antiga Protocolo: - Planta de Situação

Data 03/MAR/23 Escala: 1/75 ART: - Desenho: Klaiton Waltrick Revisão: 01

SOL-ER ENGENHARIA ELÉTRICA E SOLAR

Nº Prancha: 04

Prancha Nº: 02