CORTE B-B'

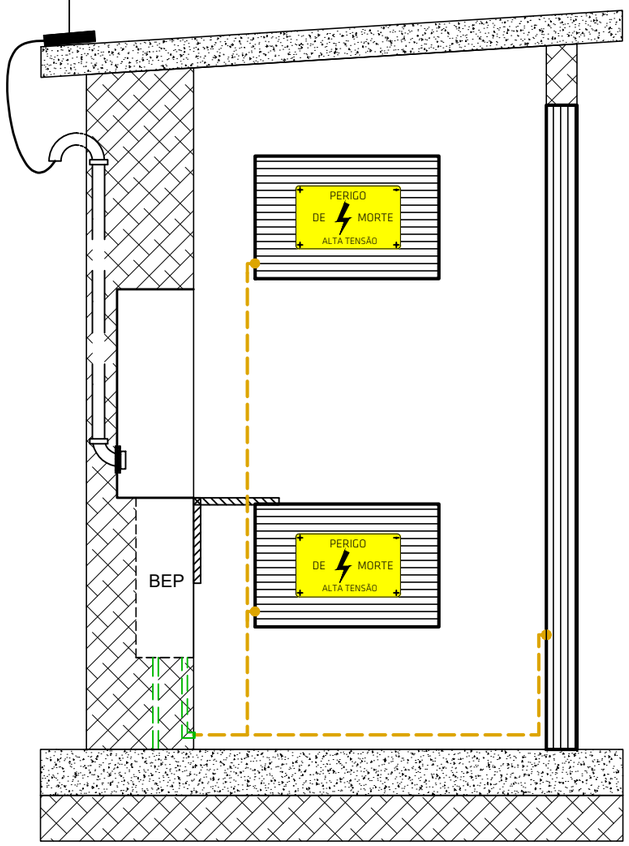

CORTE C-C'

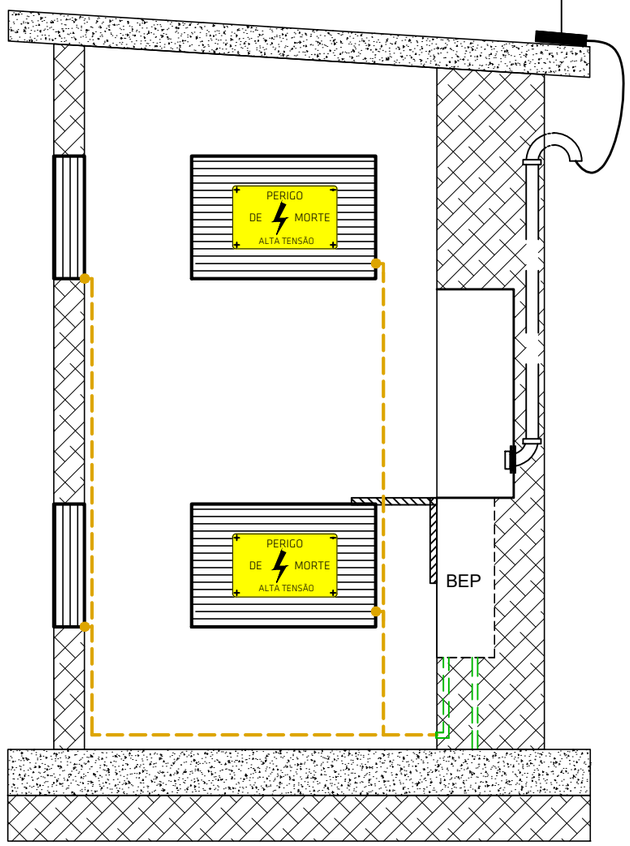

CORTE A-A'

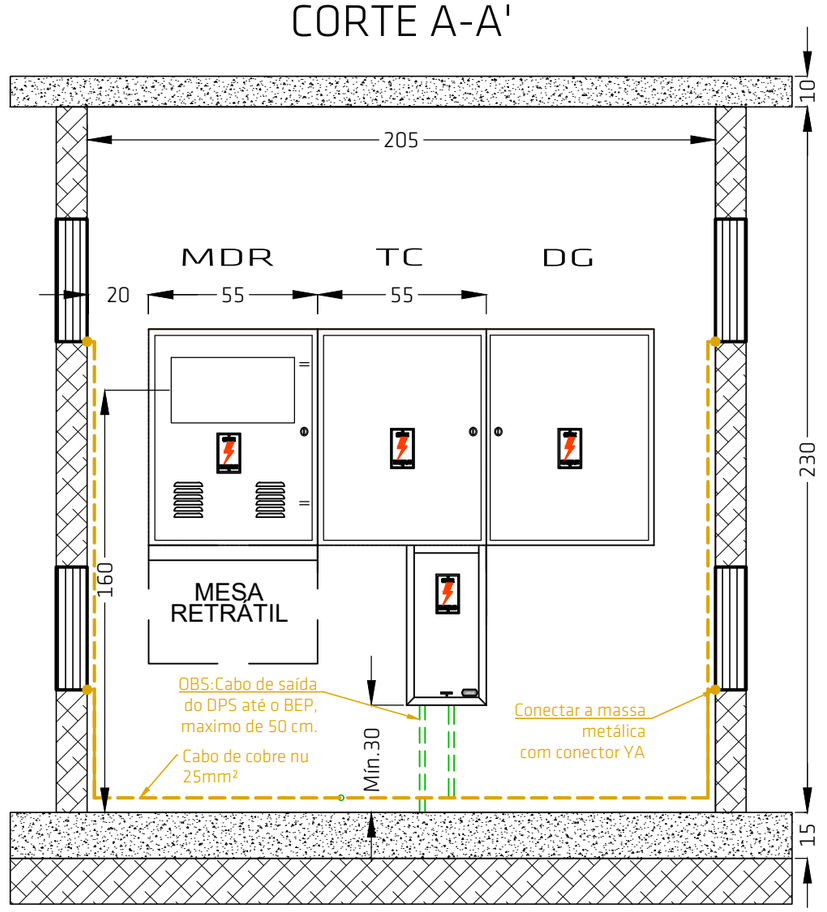

PLANTA BAIXA

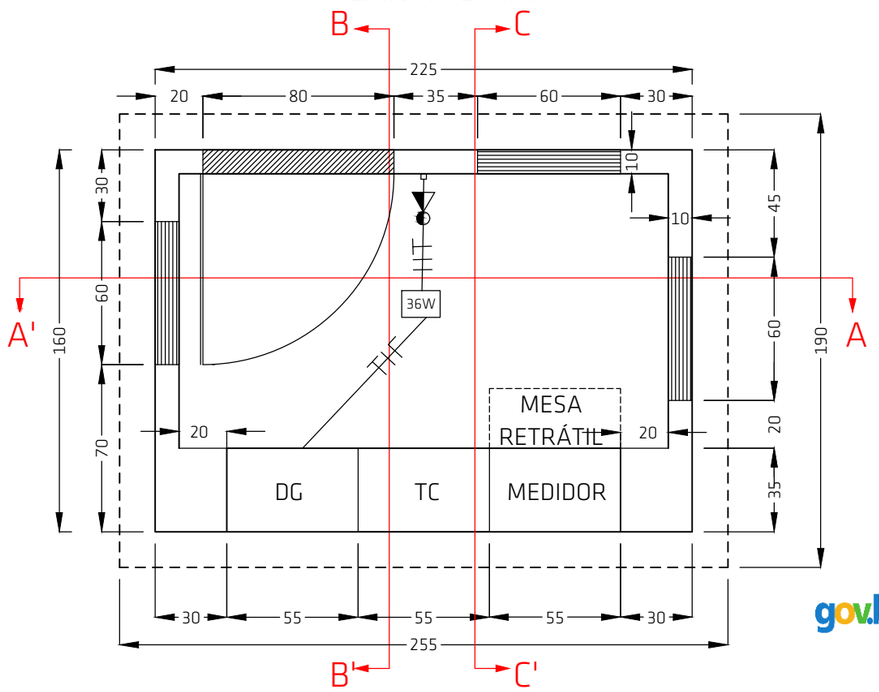

PLACA DE ADVERTÊNCIA

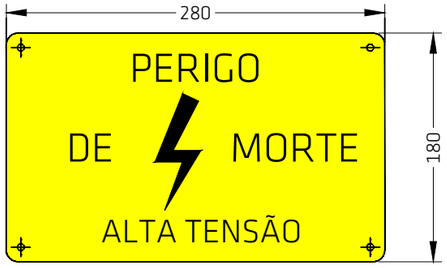

NOTAS:

1 - A PLACA DE ADVERTÊNCIA DEVERÁ SER POLIMÉRICA OU METÁLICA COM TRATAMENTO À PROVA DE CORROSÃO, COM FUNDO AMARELO E CARACTERES PRETOS, APRESENTANDO OS DIZERES: "PERIGO DE MORTE ALTA TENSÃO".

2 - DEVERÁ SER FIXADA NA(S) PORTA(S) DA SUBESTAÇÃO E NAS TELAS DE PROTEÇÃO.

3 - DIMENSÕES (LARGURA x ALTURA):
- DA PLACA: 280 x 180mm
- DAS LETRAS: 35 x 35mm PERIGO DE MORTE
  20 x 20mm ALTA TENSÃO

4 - AS DIMENSÕES INDICADAS SÃO OS VALORES MÍNIMOS EXIGIDOS, EM "mm".

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARILUCE RODRIGUES DA SILVA
Data: 17/09/2025 10:52:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ
Terra nossa

PROJETO: Projeto de Entrada de Energia - MT
Centro Educacional de Atendimento
Hans Gabriel Vieira Prohmann

CONTEÚDO: Cabine de Medição

DATA: 27/JUNHO/2025 | ART: 9902382-1 | ESC.: S/E

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Giuseppe Milanez Marcello
Engº Eletricista | Engº de Segurança do Trabalho
CREA-SC 133604-8

GIUSEPPE MILANEZ MARCELLO:08210435957 Assinado de forma digital por GIUSEPPE MILANEZ MARCELLO:08210435957

PROPRIETÁRIO(A):
MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ
CNPJ: 82.911.249/0001-13

ENDEREÇO DA OBRA:
Rua José Francisco Alves, 406, Bairro Nova Divinéia, Araranguá-SC, CEP 88800-000.

PRANCHA: 04A/05